

Edital PE Nº 41/2020 - Esclarecimento

3 mensagens

22 de outubro de 2020 16:36

VCG Tecnologia <comercial.publico@vcgtecnologia.com.br>
Para: compras201330@gmail.com

Prezados, boa tarde.


Referente ao edital em epígrafe segue questionamento:

No Termo de Referência, Item 01, a quantidade de câmeras são 02 (duas) unidades, porém o valor total deste mesmo item é referente a 04 (quatro) unidades.

Dito isto, deverá ser considerado quantas unidades e qual valor total máximo?

Já no Item 02, a quantidade solicitada é de 1 (um) ponto de videomonitoramento. Está quantidade está correta? As 02 (duas) ou 04 (quatro) câmeras serão instaladas neste único ponto?

Atenciosamente,

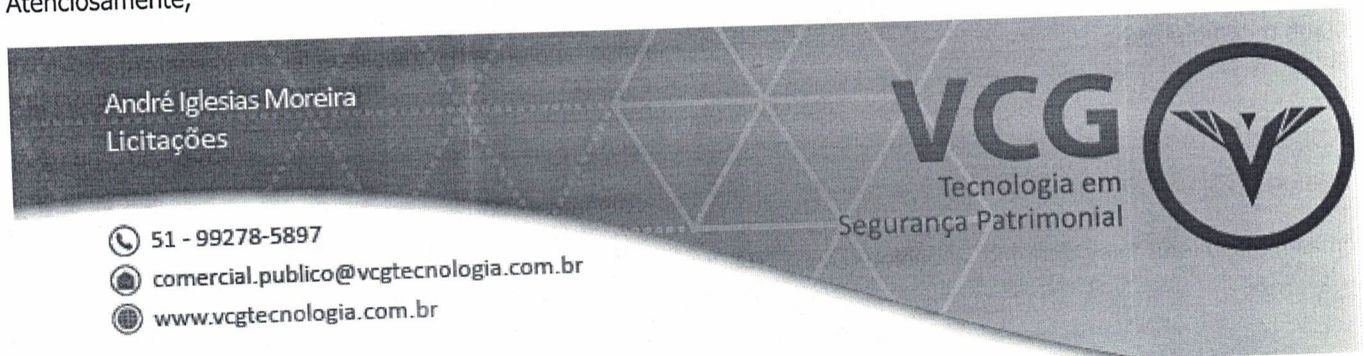

André Iglesias Moreira
Licitações

51 - 99278-5897
comercial.publico@vcgtecnologia.com.br
www.vcgtecnologia.com.br

VCG
Tecnologia em
Segurança Patrimonial

23 de outubro de 2020 08:09

compras cadeado <compras201330@gmail.com>
Para: VCG Tecnologia <comercial.publico@vcgtecnologia.com.br>


Bom Dia.

Houve um erro de digitação no edital quanto a quantidade do Item 1, na realidade são 4 câmeras, como está no portal de compras públicas. Foi publicado uma errata para sanar este equívoco.

Quanto ao ponto de monitoramento, necessitamos somente de um ponto completo, as outras 3 câmeras são para pontos já existentes no município que necessitam de substituição deste equipamento.

Qualquer dúvida permanecemos a disposição.

Att

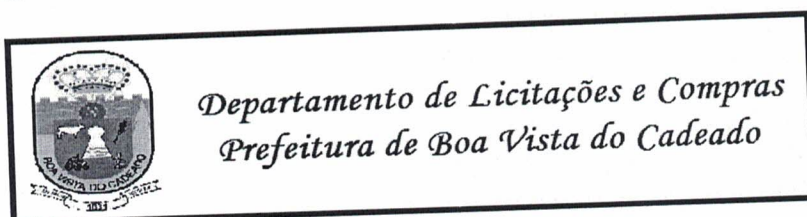



Livre de vírus. www.avast.com.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

VCG Tecnologia <comercial.publico@vcgtecnologia.com.br>
Para: [compras cadeado <compras201330@gmail.com>](mailto:comprascadeado@gmail.com)

23 de outubro de 2020 08:27

Bom dia,

Obrigado pelo retorno.

Atenciosamente,

André Iglesias Moreira
Licitações

☎ 51 - 99278-5897

✉ comercial.publico@vcgtecnologia.com.br

🌐 www.vcgtecnologia.com.br

VCG
Tecnologia em
Segurança Patrimonial



[Texto das mensagens anteriores oculto]